


**MASTER Csarnokszellőztető mennyezeti ventilátor**

A légáram térbeli egyenletessé tételére három fontos paraméter áll rendelkezésünkre: a ventilátor átmérő, az elhelyezési pozíció és a felfüggesztési magasság. Az alábbi táblázatok és ábra alapján kiválaszthatjuk a helyiség méretéhez alkalmas mennyezeti ventilátort.

Nyári üzemre a magasabb fordulatszámokat, téli üzemre az alacsonyabb fokozatokat érdemes választani.

**Figyelmeztetés:** A balesetvédelmi előírások értelmében a forgórész alsó élének a talajszinttől legalább 3 m magasságban kell lennie.

MŰKÖDÉSI ÁBRA, OLDALNÉZET:

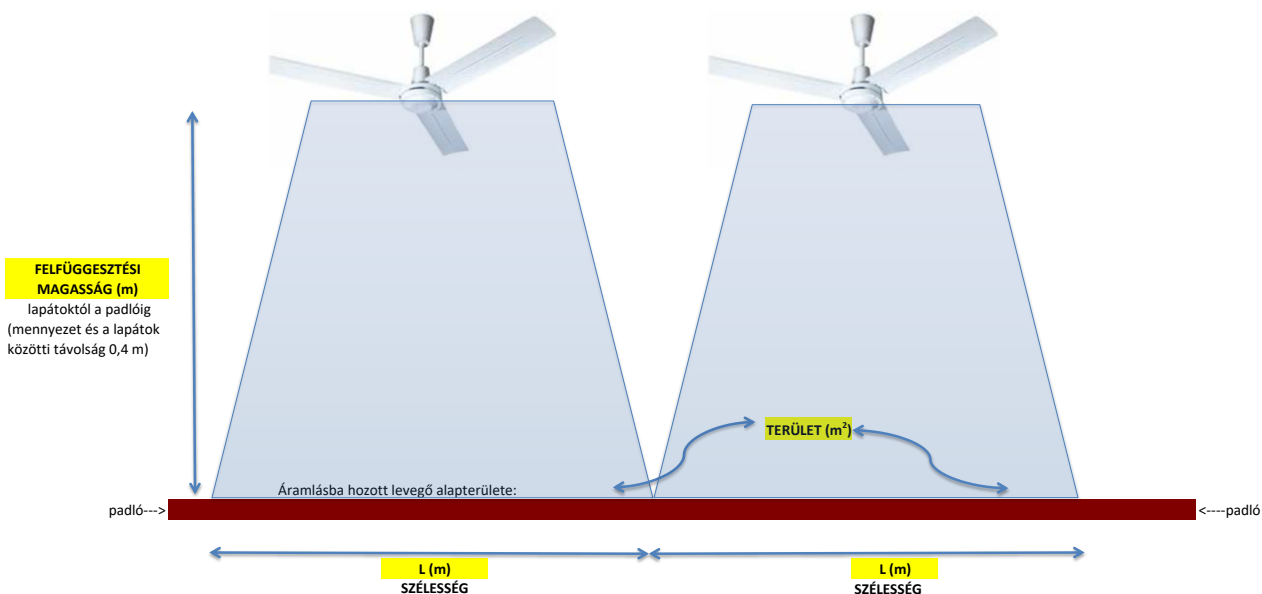

MENNYEZETI VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA, MÉRETEZÉSI TÁBLÁZAT ÉS ÁBRA:

MAGASSÁG (m)	VENTILÁTOR ÁTMÉRŐ			
	Ø 900 mm	Ø 1200 mm	Ø 1400 mm	Ø 1500 mm
	E36202	E48202	E56002	E60002
	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)
3,0	10,5	12,5		
4,0	11,2	12,8	14,5	
6,0	12,5	13,5	18,5	21,5
9,0			16,5	19,5
12,0			12,5	18,1
14,0			10,5	16,5

MAGASSÁG (m)	VENTILÁTOR ÁTMÉRŐ			
	Ø 900 mm	Ø 1200 mm	Ø 1400 mm	Ø 1500 mm
	E36202	E48202	E56002	E60002
	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
3,0	110	156		
4,0	126	165	210	
6,0	156	182	342	462
9,0			272	380
12,0			156	328
14,0			110	272

HELYISÉG:

